ПРОТОКОЛ измерений к лабораторной работе № 46
Выполнил(а)_____
Группа_____

Сопротивление 1

t, °C	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65
R, кОм	2,70	2,76	2,86	2,93	2,97	3,02	3,07	3,1	3,17	3,2

Сопротивление 2
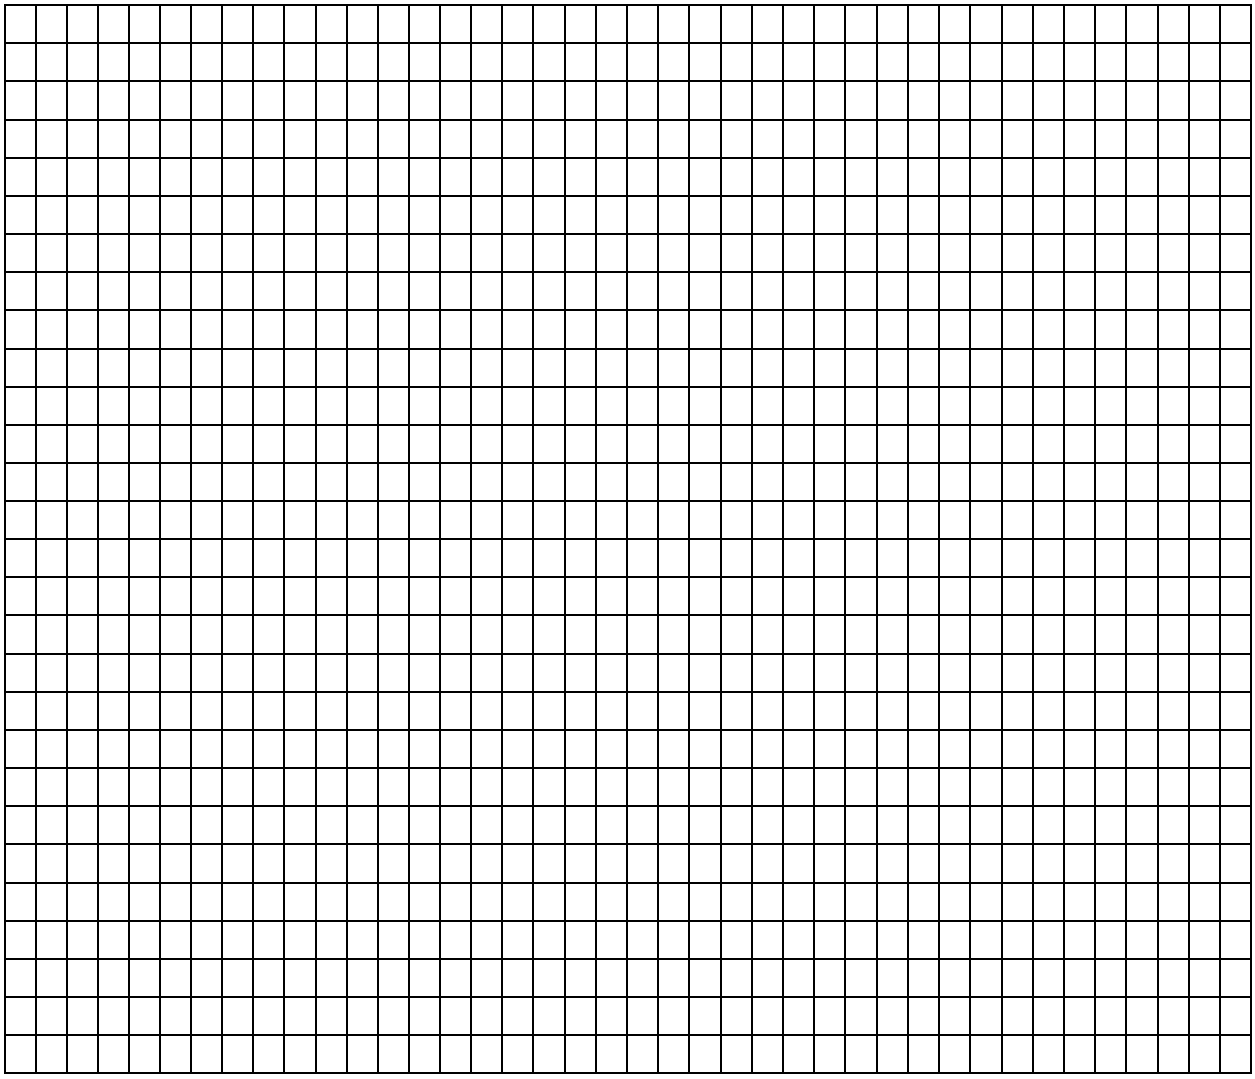
t, °C	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65
R, Ом	658	670	687	703	720	735	750	765	780	795